


Heizkostenvergleich in Anlehnung an VDI 2067

Adresse: Musterstraße 1, 20251 Musterhausen

Aktueller Energiebezug gemäß Abrechnung: 44100 kWh/Jahr

Ermittelter Heizenergiebedarf des Gebäudes: ca. 39690 kWh/Jahr

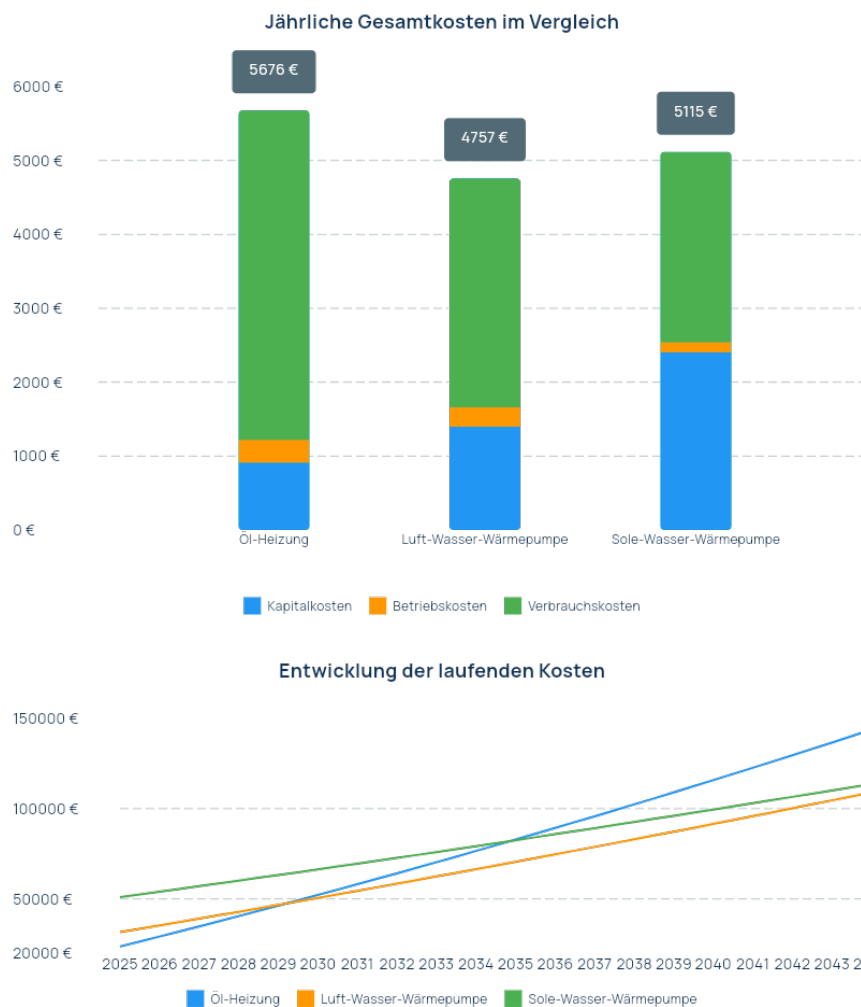

Luft-Wasser-Wärmepumpe: Amortisation im Jahr 2030 (**nach 5 Jahren**) gegenüber einer fossilen Heizung.

Sole-Wasser-Wärmepumpe: Amortisation im Jahr 2035 (**nach 10 Jahren**) gegenüber einer fossilen Heizung.

Gegenüber einer fossilen Heizungsanlage können bis zu 7304 kg CO₂ pro Jahr eingespart werden.

Kostenübersicht im Vergleich

Kostenart	Öl-Heizung	Luft-Wasser-Wärmepumpe	Sole-Wasser-Wärmepumpe
Gesamtkosten [pro Jahr]	5676.48 €	4757.73 €	5115.57 €
Kapitalkosten [pro Jahr]	911.50 €	1398.00 €	2404.00 €
Betriebskosten	310.00 € Wartung + Instandsetzung + Schornsteinfeger	265.00 € Wartung + Instandsetzung	140.00 € Wartung + Instandsetzung
Verbrauchsdaten	4454.98 €	3094.73 €	2571.57 €
Investitionskosten (ohne Förderung)	18230.00 €	44460.00 €	64580.00 €
Förderung	0.00 € Kein Fördermittelzuschuss	16500.00 € 55% Fördermittel auf 30000 € [maximal 30000 €]	16500.00 € 55% Fördermittel auf 30000 € [maximal 30000 €]
Investitionskosten (abzgl. Förderung)	18230.00 €	27960.00 €	48080.00 €
CO ₂ -Emissionen pro Jahr	11731 kg	5395 kg	4427 kg